


Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

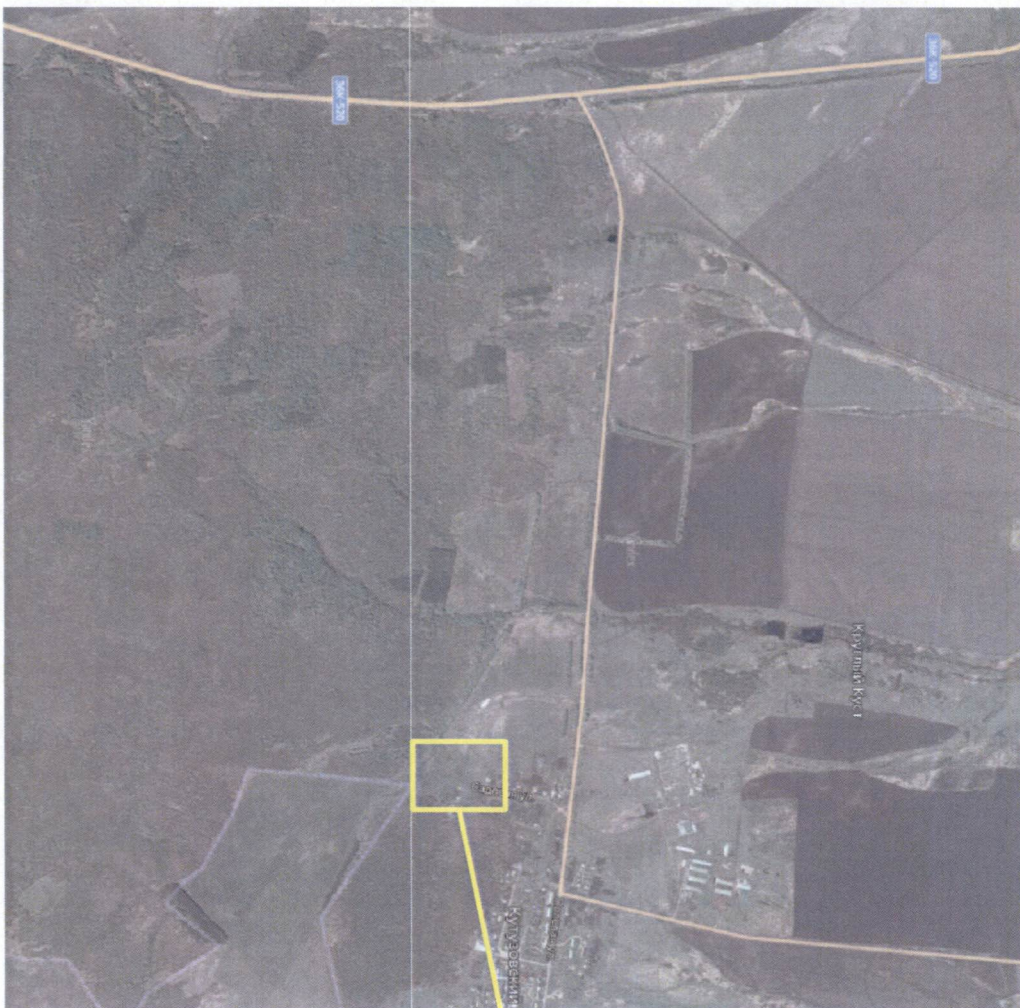

«ЛЭП-10 кВ от опоры № 300/8 фидера КЧТ-3 ПС 110 кВ Кудзювская до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ до границ участка заявителя в Сергеевском районе Самарской области (п. Кудзювский (ИЖУ «333МИ» МР. Сергеевский)»

Ситуационный план

Изм.	Лист	№ докм.	Подп.	Дата

31.05.22

014-2-21-ЭСГП

Копирова

Формат А3

Лист 1