ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
для строительства объекта АО "Самаранефтегаз":
5753П "Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Ивановская» - точка врезки
АГЗУ – 1 Малиновская (замена аварийного участка)" в границах сельских поселений Кандабулак и
Елшанка Сергиевкого района Самарской области

линия разрыва с листом 2
Сергиевский район
сельское поселение Кандабулак
63:31:0612002
Сергиевский район
сельское поселение Елшанка
63:31:1302003
63:31:0907001
УПСВ "Ивановская"
КИП
пашня
нефт. №21 ликв.
243
244
376
245
246
247
248
249
250
251
252
60
61
62
63
54
55
Сергиевский район
сельское поселение Кандабулак
Постоянный переезд через трубопровод
Постоянный переезд через трубопровод
Сергиевский район
сельское поселение Елшанка
63:31:0907006
линия разрыва с листом 4

Обзорная схема М 1:50000

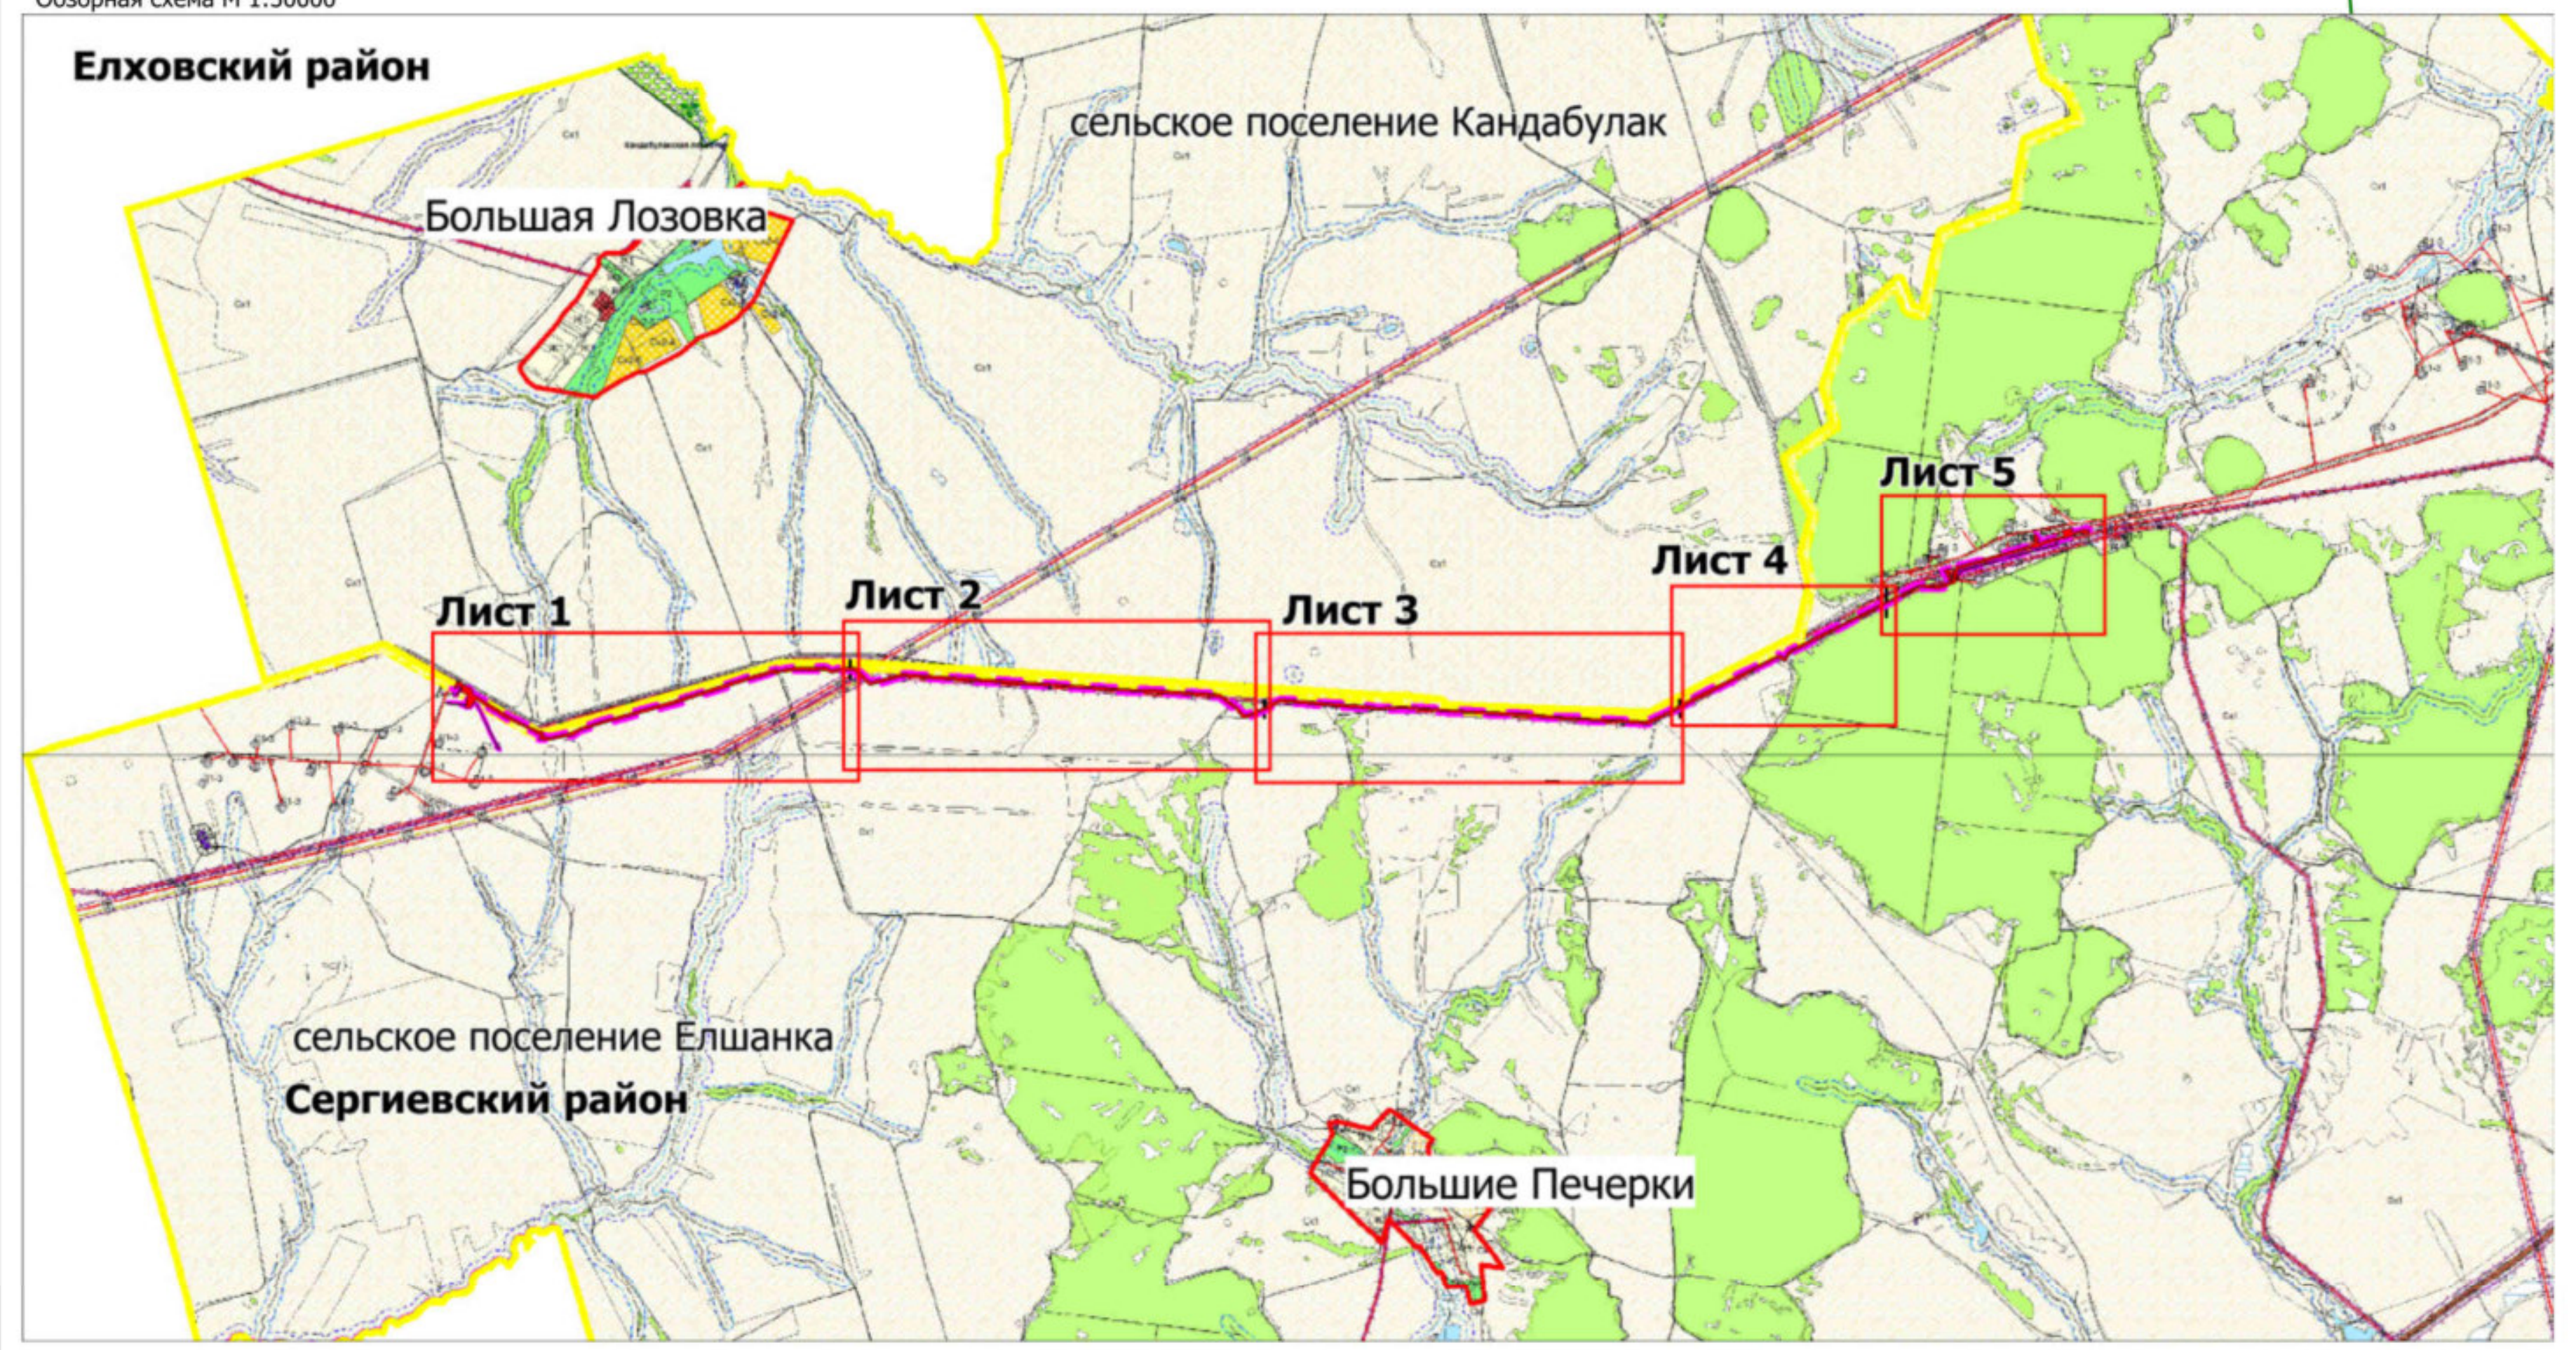
Елховский район
Большая Лозовка
сельское поселение Кандабулак
Лист 1
Лист 2
Лист 3
Лист 4
Лист 5
сельское поселение Елшанка
Сергиевский район
Большие Печерки

Условные обозначения

▭	граница территории в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
▭	граница зон планируемого размещения линейных объектов (устанавливаемая "красная линия")
▭	границы ранее запроектированных объектов строительства (существующие "красные линии")
▭	границы кадастровых кварталов
▭	границы сельских поселений
●	номер характерной точки устанавливаемой "красной линии"
▥	Зона планируемого размещения линии анодного заземления
▨	Зона планируемого размещения объезда узла подключения
▤	Зона планируемого размещения постоянных переездов через трубопровод
▨	Зона планируемого размещения узла пуска СОД
▨	Зона планируемого размещения узла приема СОД
▥	Зона планируемого размещения трассы нефтегазосборного трубопровода от УПСВ Ивановская до АГЗУ-1 Малиновская и трассы ВОЛС в параллельном следовании
▤	Зона планируемого размещения трассы нефтегазосборного трубопровода от УПСВ Ивановская до АГЗУ-1 Малиновская
▨	Зона планируемого размещения трассы нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-6, 7 до т.вр.
▨	Зона планируемого размещения трассы ВОЛС
▨	Зона планируемого размещения трассы ВЛ - 6 кВ
▨	Зона планируемого размещения технологического проезда
—	трасса проектируемого нефтепровода
—	трасса проектируемого кабеля ВОЛС
—	трасса проектируемой ЛЭП высокого напряжения
—	трасса проектируемой линии анодного заземления

Зоны с особыми условиями использования территории

▨	охранная зона проектируемого нефтегазосборного трубопровода (ширина 25 м)
▨	охранная зона проектируемого кабеля ВОЛС (ширина 1 м)
▥	охранная зона проектируемойлинии линии АЗ (ширина 1 м)
▨	охранная зона проектируемой ВЛ - 6 кВ (ширина 10 м)

Примечания:

1. Согласно Постановлению правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона воздушных линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
2. Объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками ОКН, на обследованном участке не имеется.
3. ООПТ местного значения, регионального значения, федерального значения отсутствуют.
4. В границах разработки документации по планировке территории зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствует.
5. В границах разработки документации по планировке территории линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений не устанавливаются.

Заказчик: АО "Самаранефтегаз"

5753П "Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Ивановская» - точка врезки АГЗУ – 1 Малиновская (замена аварийного участка)" в границах сельских поселений Кандабулак и Елшанка Сергиевкого района Самарской области

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата
Разработал	Кузьменко П.В.			
Проверил	Чубенко М.А.			
Н.контроль				

Проект планировки территории.
Основная часть

Стадия	Лист	Листов
П	3	5

Чертеж красных линий.
Чертеж границ зон планируемого
размещения объекта
Масштаб 1:2000

ООО "СамараНИПИнефть"

Формат А2х4